



# КЛАПАН УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОВІТРЯНИЙ типу REG-L

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ,  
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ  
REG-L-00 ПЕ, ПС

[www.ccktm.com](http://www.ccktm.com)

Клапан універсальний повітряний типу REG-L (далі – клапан) розроблений та виготовлений ТОВ «ССК ТМ». Клапан призначений для регулювання витрати припливного, рециркуляційного або витяжного повітря в системах вентиляції та кондиціонування в режимах плавного регулювання та «відкрито/закрито» без пред'явлення вимог щодо витоків у закритому стані. Також клапан REG-L можна використовувати як дроселюючий пристрій.

Виробництво клапанів здійснюється відповідно до технічної документації. Даний посібник є основним експлуатаційним документом клапанів.

Кожен клапан повинен супроводжуватись технічним паспортом, кожен технічний паспорт має бути засвідчений справжньою печаткою ТОВ «ССК ТМ» (синій колір друку), копії – недійсні.

## **1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ**

**1.1** Клапани випускаються у таких виконаннях: N – загальнопромислове; CR – корозійностійке; V – вибухозахищене; CRV – корозійностійке вибухозахищене.

**1.2** Клапани призначені для експлуатації в умовах помірного клімату УНЛ, У, Т категорії розміщення 2 та 3 згідно ГОСТ 15150.

**1.3** В якості виконавчого механізму може використовуватися електропривод «відкрито/закрито», з пружинним поверненням (220 В або 24 В) або плавного регулювання або рукоятка для повністю ручного управління.

## **2. КОНСТРУКЦІЯ ТА ПРИНЦИП РОБОТИ**

**2.1** Клапан складається з:

прямокутні - з корпусу з оцинкованої сталі і лопатки, виконані з профільованого листового оцинкованого профілю;

круглі - з суцільнокатаного круглого корпусу і листової лопатки також виконаної з оцинкованої сталі.

Клапани REG-L у своєму складі не мають жодних ущільнювачів. Розкриття лопаток клапана – «паралельне».


**2.2** Виготовляються як прямокутного, так і круглого перерізу.

**Примітка. У конструкцію клапанів можуть бути внесені зміни, що не погіршують його споживчих властивостей та не враховані у цьому документі.**


## **3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**3.1** Загальний вигляд, габаритні, приєднувальні та настановні розміри клапанів повинні відповідати розмірам, вказаним на рисунку 1-4.


1 ЛОПАТКА

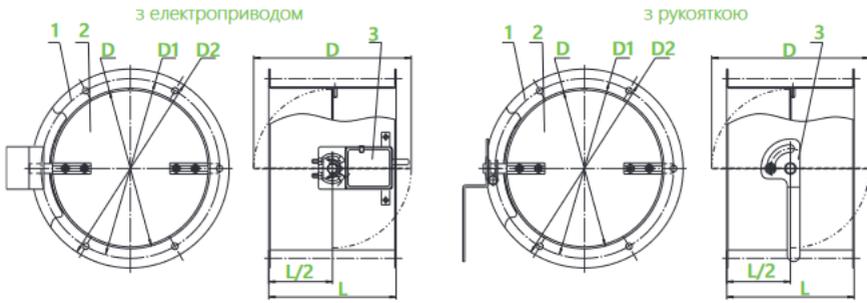

3 ЛОПАТКИ

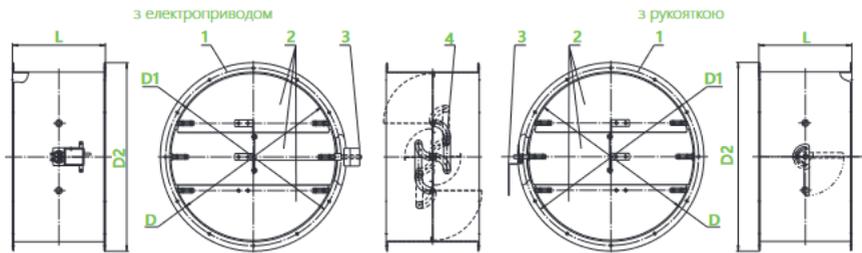

1 – корпус; 2 – лопатка; 3 – виконавчий механізм; 4 – важел та тяги  
Рисунок 1 Загальний вид клапанів типу REG-L круглого перерізу

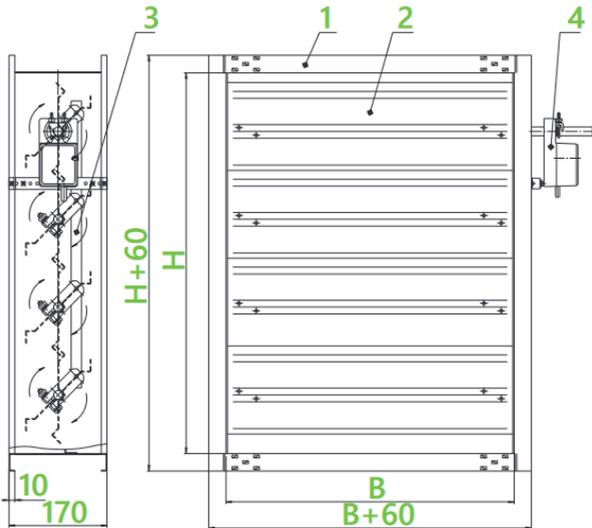

1 – корпус; 2 – лопатка; 3 – тяга; 4 – виконавчий механізм  
Рисунок 2 Загальний вид клапанів типу REG-L прямокутного перерізу

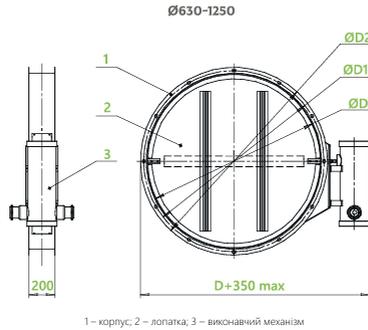
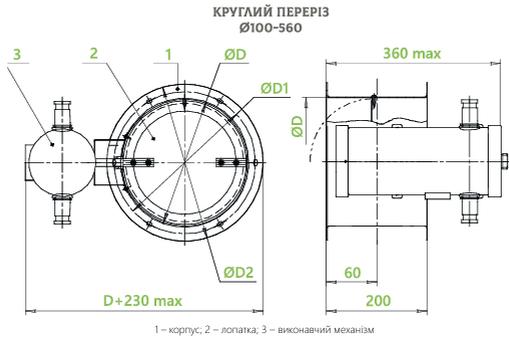


Рисунок 3 Загальний вид клапанів типу REG-L вибухозахищене виконання круглого перерізу

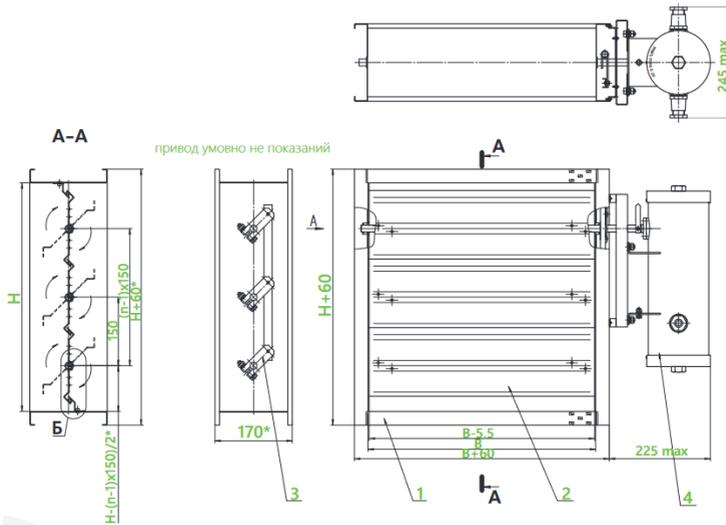


Рисунок 4 Загальний вид клапанів типу REG-L вибухозахищене виконання прямокутного перерізу

### 3.2 Електричні схеми підключення електроприводів наведені на рисунку 5.

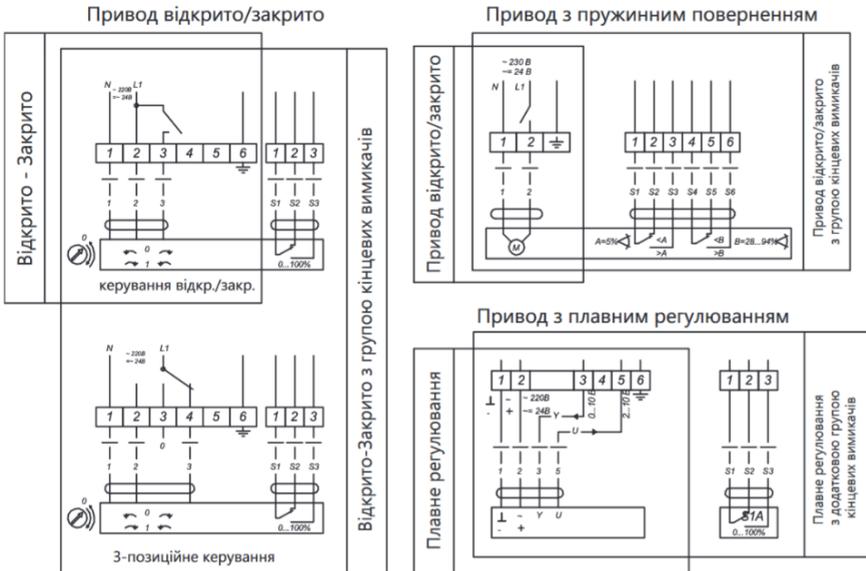


Рисунок 5 Схеми підключення електроприводів

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Найменування	Кількість	Заводський №	Примітка
Клапан <b>REG-L</b> _____	1		
Паспорт	1		

### 4. ВКАЗІВКА ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

**4.1.** Під час підготовки клапана до роботи, а також при його експлуатації необхідно дотримуватися загальних правил техніки безпеки.

**4.2.** До монтажу та експлуатації клапанів допускаються особи, які вивчили пристрій, правила експлуатації, а також пройшли інструктаж щодо дотримання правил техніки безпеки відповідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12.

**4.3** Клапан з електроприводом повинен бути захищений від прямого впливу височастотних полів, вибухонебезпечних та агресивних парів та газів.

**4.4** При виконанні робіт, що пов'язані з небезпекою ураження електричним струмом (у тому числі статичною електрикою), використовувати захисні засоби.

Монтаж електрообладнання повинен виконуватись відповідно до вимог "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" та "Правил техніки безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів"

**4.5** При роботах, пов'язаних з небезпекою ураження електричним струмом (у тому

числі статичною електрикою), застосовувати захисні засоби.

## **5. ПІДГОТОВКА І ПОРЯДОК РОБОТИ**

**5.1** Клапани постачаються у повній готовності до експлуатації.

**5.2** Перед початком монтажу необхідно провести огляд клапану з метою перевірки комплектності та справності.

**5.3** Під час монтажу забезпечити площину прилягання фланців клапану до монтажної рами для виключення перекошування та виходу з ладу приводу.

**5.4** Отвори для кріплення клапану виготовляти під час монтажу по отворах відповідних фланців.

**5.5** Перед запуском клапану до експлуатації необхідно:

- перевірити щільність прилягання лопаток одна до одної у закритому положенні та усунути зазори;
- упевнитися у вільному обертанні рухомої системи в заданих межах від руки або від приводу;
- перевірити заземлення та відсутність дотику струмопровідних частин до корпусних та інших деталей;
- перевірити заземлення та відсутність торкання струмопровідних частин до корпусних та інших деталей.

## **6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

**6.1** Технічне обслуговування клапану передбачає профілактичні огляди та контроль його працездатності. Періодичність технічного обслуговування клапану повинна відповідати встановленим термінам комплексу вентиляційного обладнання об'єкту, що обслуговується.

**6.2** При проведенні профілактичних оглядів виконуються необхідні ремонтно-відновлювальні роботи та очищення внутрішньої порожнини та клапану (при наявності в ній відкладень).

**6.3** Контроль працездатності клапану відбувається шляхом трикратного відтворення циклу закриття та відкриття клапану без ривків та заїдань.

**6.4** Дані, що отримані при технічному обслуговуванні клапану, повинні реєструватися в формулярі. Допускається ведення єдиних формулярів на комплекс вентиляційного обладнання об'єкту, що експлуатується.

## 7. ВІДОМОСТІ ПРО ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

**7.1.** Клапан транспортується у зібраному вигляді.

**7.2** Клапани можуть транспортуватися будь-яким видом транспорту, що забезпечує їх збереження та виключає механічні пошкодження, відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту.

**7.3** Зберігати клапани слід у місцях, захищених від дії атмосферних опадів та прямих сонячних променів.

## 8. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Клапан **REG-L** \_\_\_\_\_ зав. № \_\_\_\_\_

відповідає технічній документації та визнаний придатним до експлуатації.

Начальник ВТК

М.П.

\_\_\_\_\_

особистий підпис

\_\_\_\_\_

розшифрування підпису

\_\_\_\_\_

рік, місяць

## 9. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

**9.1** Підприємство-виробник гарантує відповідність клапанів вимогам конструкторської документації за умови дотримання споживачем умов експлуатації, транспортування та зберігання, зазначених у цьому паспорті.

**9.2** Гарантійний термін 12 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 18 місяців з моменту продажу.

**9.3** Гарантійні зобов'язання не поширюються на:

- дефекти, що виникли внаслідок недбалого зберігання та/або недбалого транспортування, неякісного монтажу, вантажно-розвантажувальних робіт, підключення або обслуговування, відсутності або неправильного електричного захисту, недотримання визначеної напруги, умисного пошкодження;
- несправності та пошкодження, спричинені екстремальними умовами та діями непереборної сили (пожежа, стихійні лиха тощо);
- пошкодження (відмови) або порушення нормальної роботи, спричинені тваринами, птахами чи комахами.

**9.4 Підприємство-виробник не несе жодної відповідальності за будь-які можливі збитки, завдані споживачеві, у разі недотримання останніх вимог, викладених у цьому паспорті, а також неправильне використання клапана, застосування його не за призначенням, в інших цілях та умовах, не передбачених цим паспортом.**

## 10 ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ РЕКЛАМАЦІЙ

**10.1.** Одержувач повинен пред'явити рекламацію постачальнику виробу при невідповідності якості та комплектності поставленого виробу, маркуванню та пломбуванню умов договору, технічним умовам, а також супровідних документів, що засвідчують якість та комплектність виробу, що поставляється, як при прийманні виробу, так і при підготовці його до монтажу, в процесі монтажу, експлуатації та зберігання.

**10.2.** Акт має містити:

- найменування та позначення виробу, заводський номер;
- номер та дату повідомлення про виклик;
- відомості про проведення пуско-налагоджувальних робіт;
- дату введення в експлуатацію; режим роботи;
- загальне напрацювання в годинах;
- опис та характер несправності (зовнішні її прояви, вжиті заходи щодо її усунення);
- можливу причину виходу виробу з ладу.



**УКРАЇНА, ТОВ «ССК ТМ»**

61052, м. Харків,  
вул. Велика Панасівська, 183  
тел: (057) 752-17-77  
E-mail: [ccktm@ccktm.com](mailto:ccktm@ccktm.com)

[www.ccktm.com](http://www.ccktm.com)